

Sigma XT kit til brug i forbindelse med tyverialarm med tågekanon.

Generel beskrivelse

Kittet bruges typisk, hvor der er tyverialarm som aktiverer en tågekanon og man ikke ønsker en slukning fra brandpanelet.

Når tyverialarmen aktiverer tågekanonen, afgives der besked til kontrolpanelet om at det skal skifte til manuel drift, for ikke at aktivere en slukning, når de optiske detektorer detekterer tågen fra tågekanonen.

Hvis tyverialarmen afstilles før kontrolpanelet, vil kontrolpanelet normalt returnere til automatisk drift og aktivere slukning, hvis der stadig er tåge i lokalet.


Ved brug af dette kit, vil der være 'selvhold' på manuel indgang og kontrolpanelet kan nu kun afstilles fra kontrolpanelet.

For at 'selvhold' på manuel indgang kan blive aktiveret, skal der være en brand på panelet.

Bemærk: Kittet bør ikke anvendes i forbindelse med IR-detektorer for tyverialarmsystemet, da en rigtig brand vil registreres af IR-detektor og ligeledes sætte brandslukningsanlægget i manuel funktion.

Installation

- Frontpanel på Sigma XT afmonteres.
- Endestop på DIN-skinne, som er nærmest midten løsnes og det nye relæ fra kittet fastgøres ved siden af det eksisterende. Endestop fastgøres igen.
- Ud fra nedenstående tegning, monteres ledningerne.
- Frontpanel på Sigma XT monteres igen.

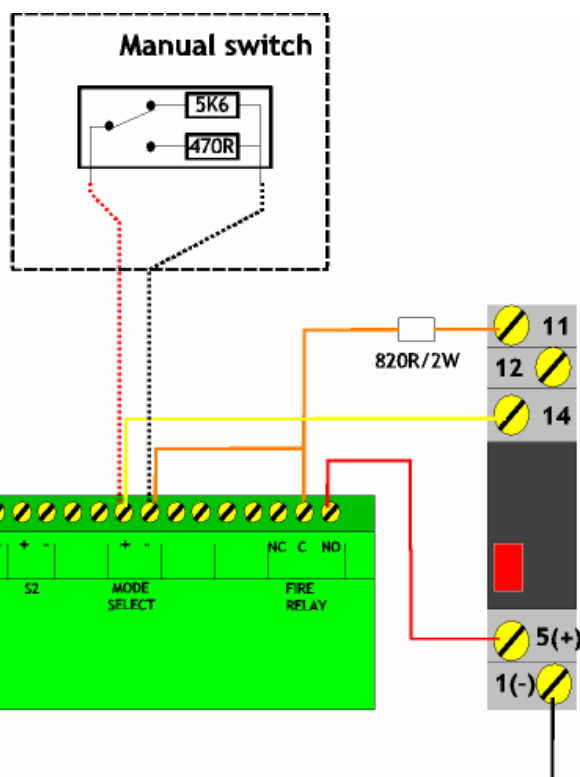

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION

Afprøvning

- Sæt kontrolpanelet i manuel drift. 470 ohm modstand sættes parallel over indgang, 'MODE SELECT'. Manuel lampe på kontrolpanel vil lyse.
- Aktiver 'brand' på kontrolpanelet.
- Sæt kontrolpanelet i automatisk drift. 470 ohm modstand fjernes fra indgang 'MODE SELECT'. Kontrolpanelet SKAL nu stadig være i manuel drift. Manuel lampe på kontrolpanel vil lyse.
- Tryk på RESET-knap på kontrolpanelet. Kontrolpanelet afstiller 'brand' og returnerer til automatisk drift. Manuel lampe slukker og Automatisk lampe lyser.

Dokument: 540304 SigmaXT kit til brug ved tyverialarm med tågekanon.doc		1	Tekst
		2	
Produkt:	Id: BH	3	
Electronic acc.	Rev: 25.05.07	4	
 Vølundsvej 17 DK- 3400 Hillerød Tel +45 7022 2769 Fax +45 7023 2769 FIRE EATER %		5	
		6	
		7	
		8	
		9	